

# Schaltplan zur Anbindung des 1U0022 Leaflet HEMS

Consolinno Energy GmbH


Franz-Mayer-Straße 1  
93053 Regensburg

Tel.: +49 (0)941 20300 333  
E-Mail: [service@consolinno.de](mailto:service@consolinno.de)  
Serviceportal: [service.consolinno.de](http://service.consolinno.de)


Folgend ist der schematische Anschluss  
des 1U0022 Leaflet HEMS und weiterer Peripherie dargestellt.  
Für den fachgerechten Anschluss der Wärmepumpe, Wallbox  
und des Wechselrichters, müssen deren Montage-  
bzw. Betriebsanleitungen zwingend beachtet werden.

Der folgende Anschlussplan beinhaltet:  
-1U0022 Leaflet HEMS  
-Schematische Darstellungen der Kommunikation zwischen  
HEMS und Steuerbox mit EEBUS und mit Relaiskontakten

|             | Datum      | Name          |  | Gültig ab                  | Verantwortliche Abt.                       | Version             |
|-------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| erstellt    | 22.07.2025 | Thut C.       |                                                                                      | <b>22.07.2025</b>          | <b>Tech. Dokumentation</b>                 | <b>1.0</b>          |
| geprüft     | 22.07.2025 | Verhovskij L. |                                                                                      |                            |                                            |                     |
| freigegeben | 22.07.2025 | Rohr S.       |                                                                                      |                            |                                            |                     |
|             |            |               | Dokument 1SP0024                                                                     | Titel<br><b>Titelblatt</b> | Vertraulichkeitsstufe<br><b>Öffentlich</b> | Blatt<br><b>1/3</b> |

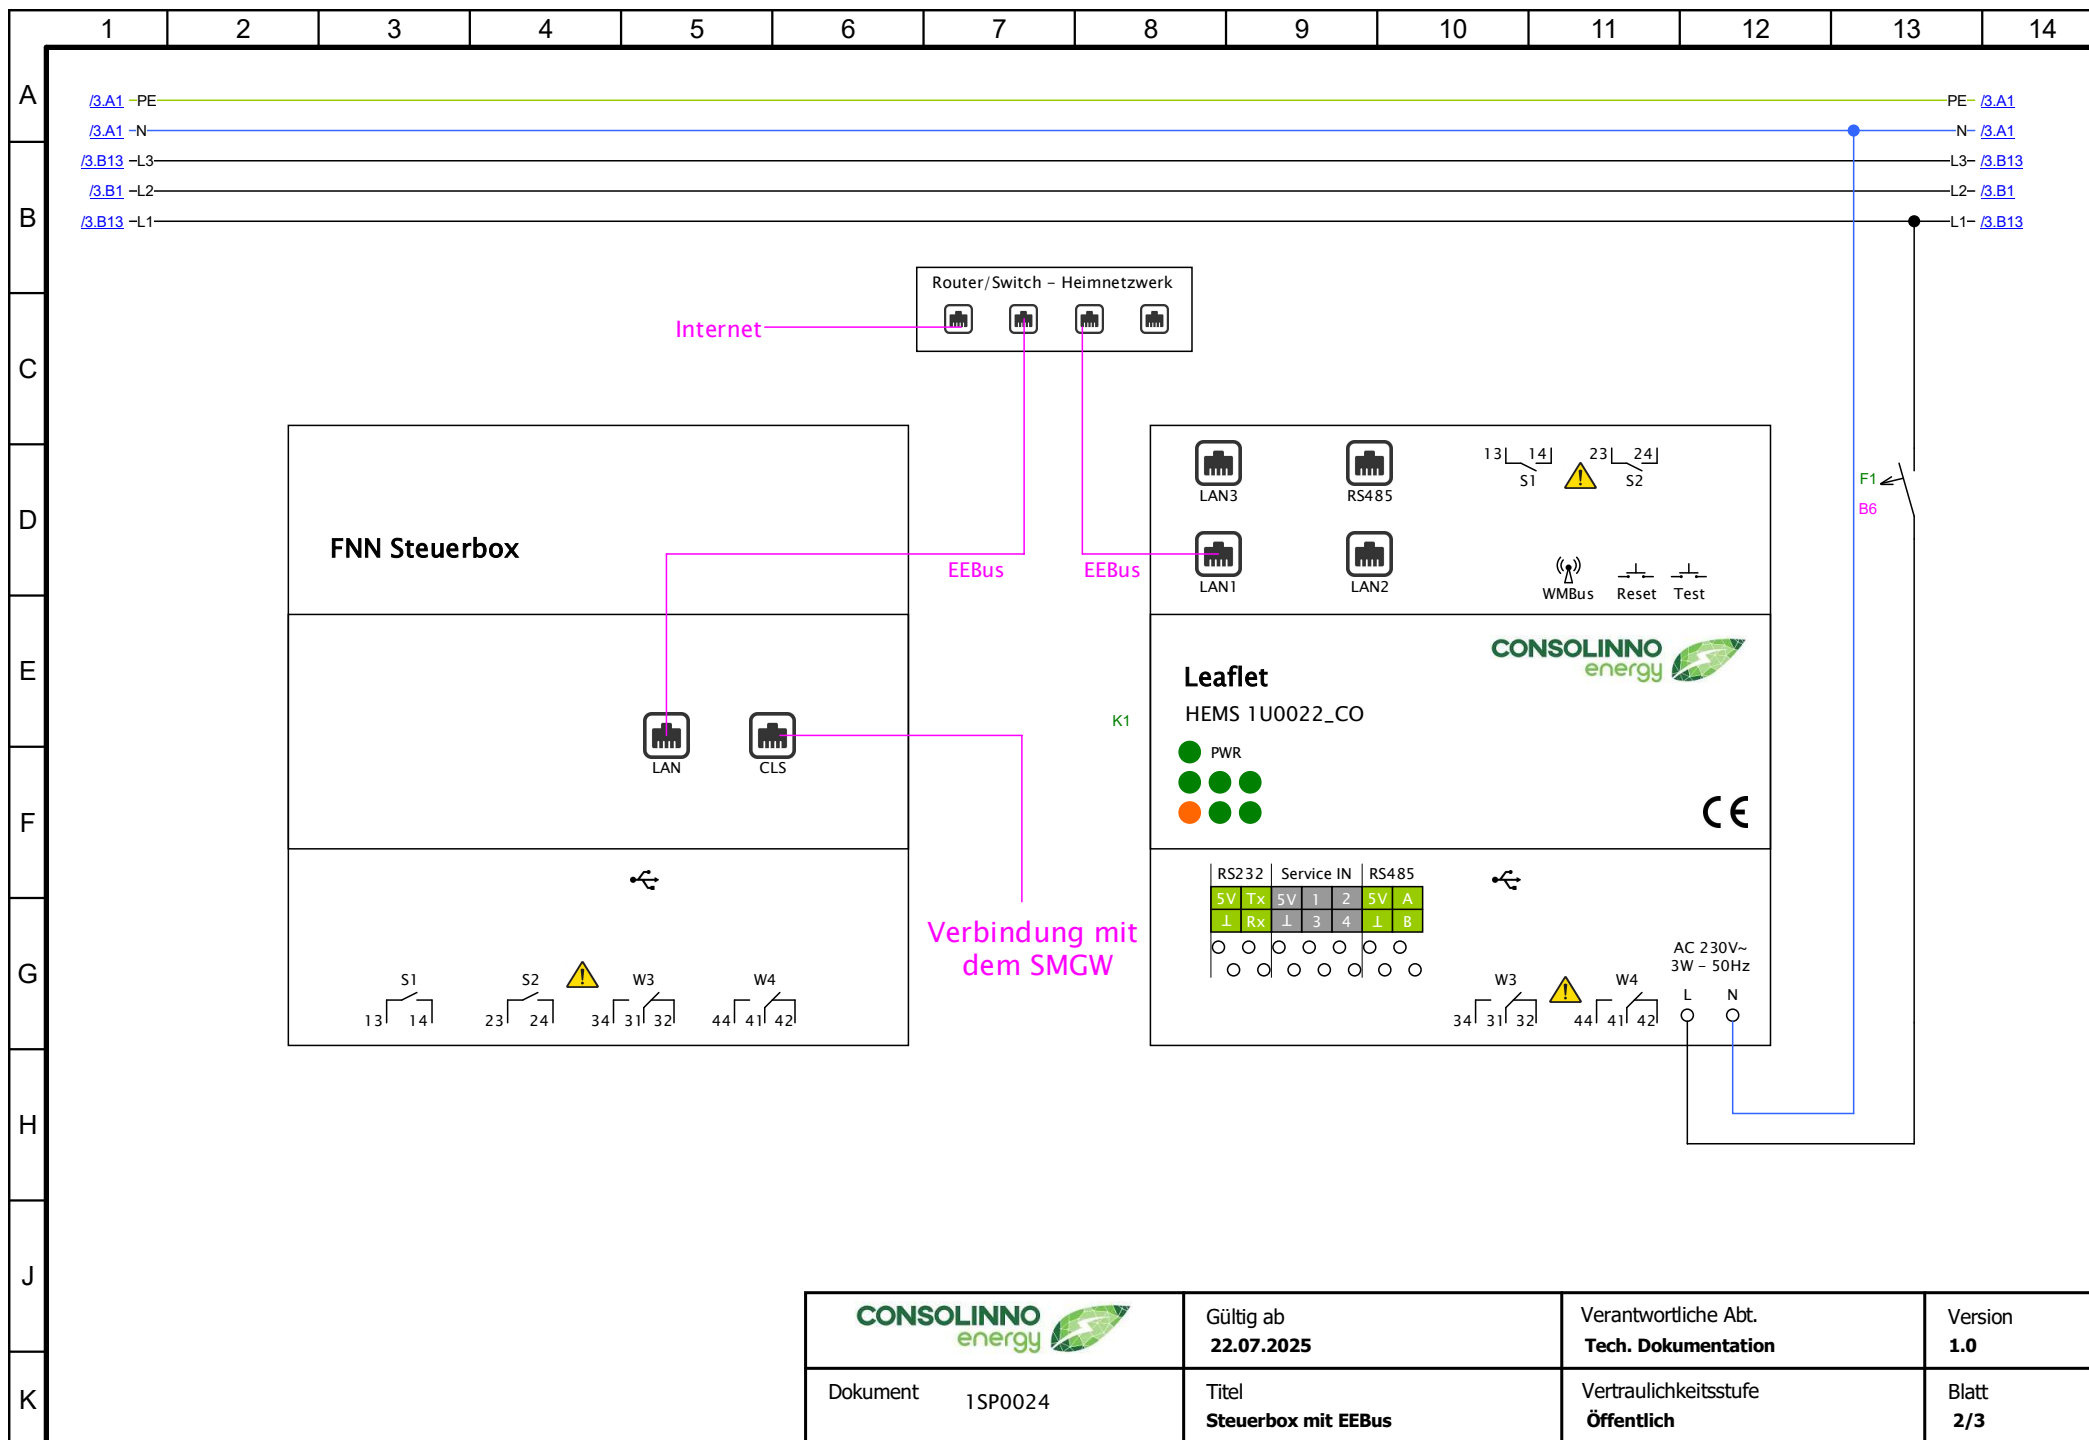

|                                                                                      |         |                                     |                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|  |         | Gültig ab<br><b>22.07.2025</b>      | Verantwortliche Abt.<br><b>Tech. Dokumentation</b> | Version<br><b>1.0</b> |
| Dokument                                                                             | 1SP0024 | Titel<br><b>Steuerbox mit EEBus</b> | Vertraulichkeitsstufe<br><b>Öffentlich</b>         | Blatt<br><b>2/3</b>   |

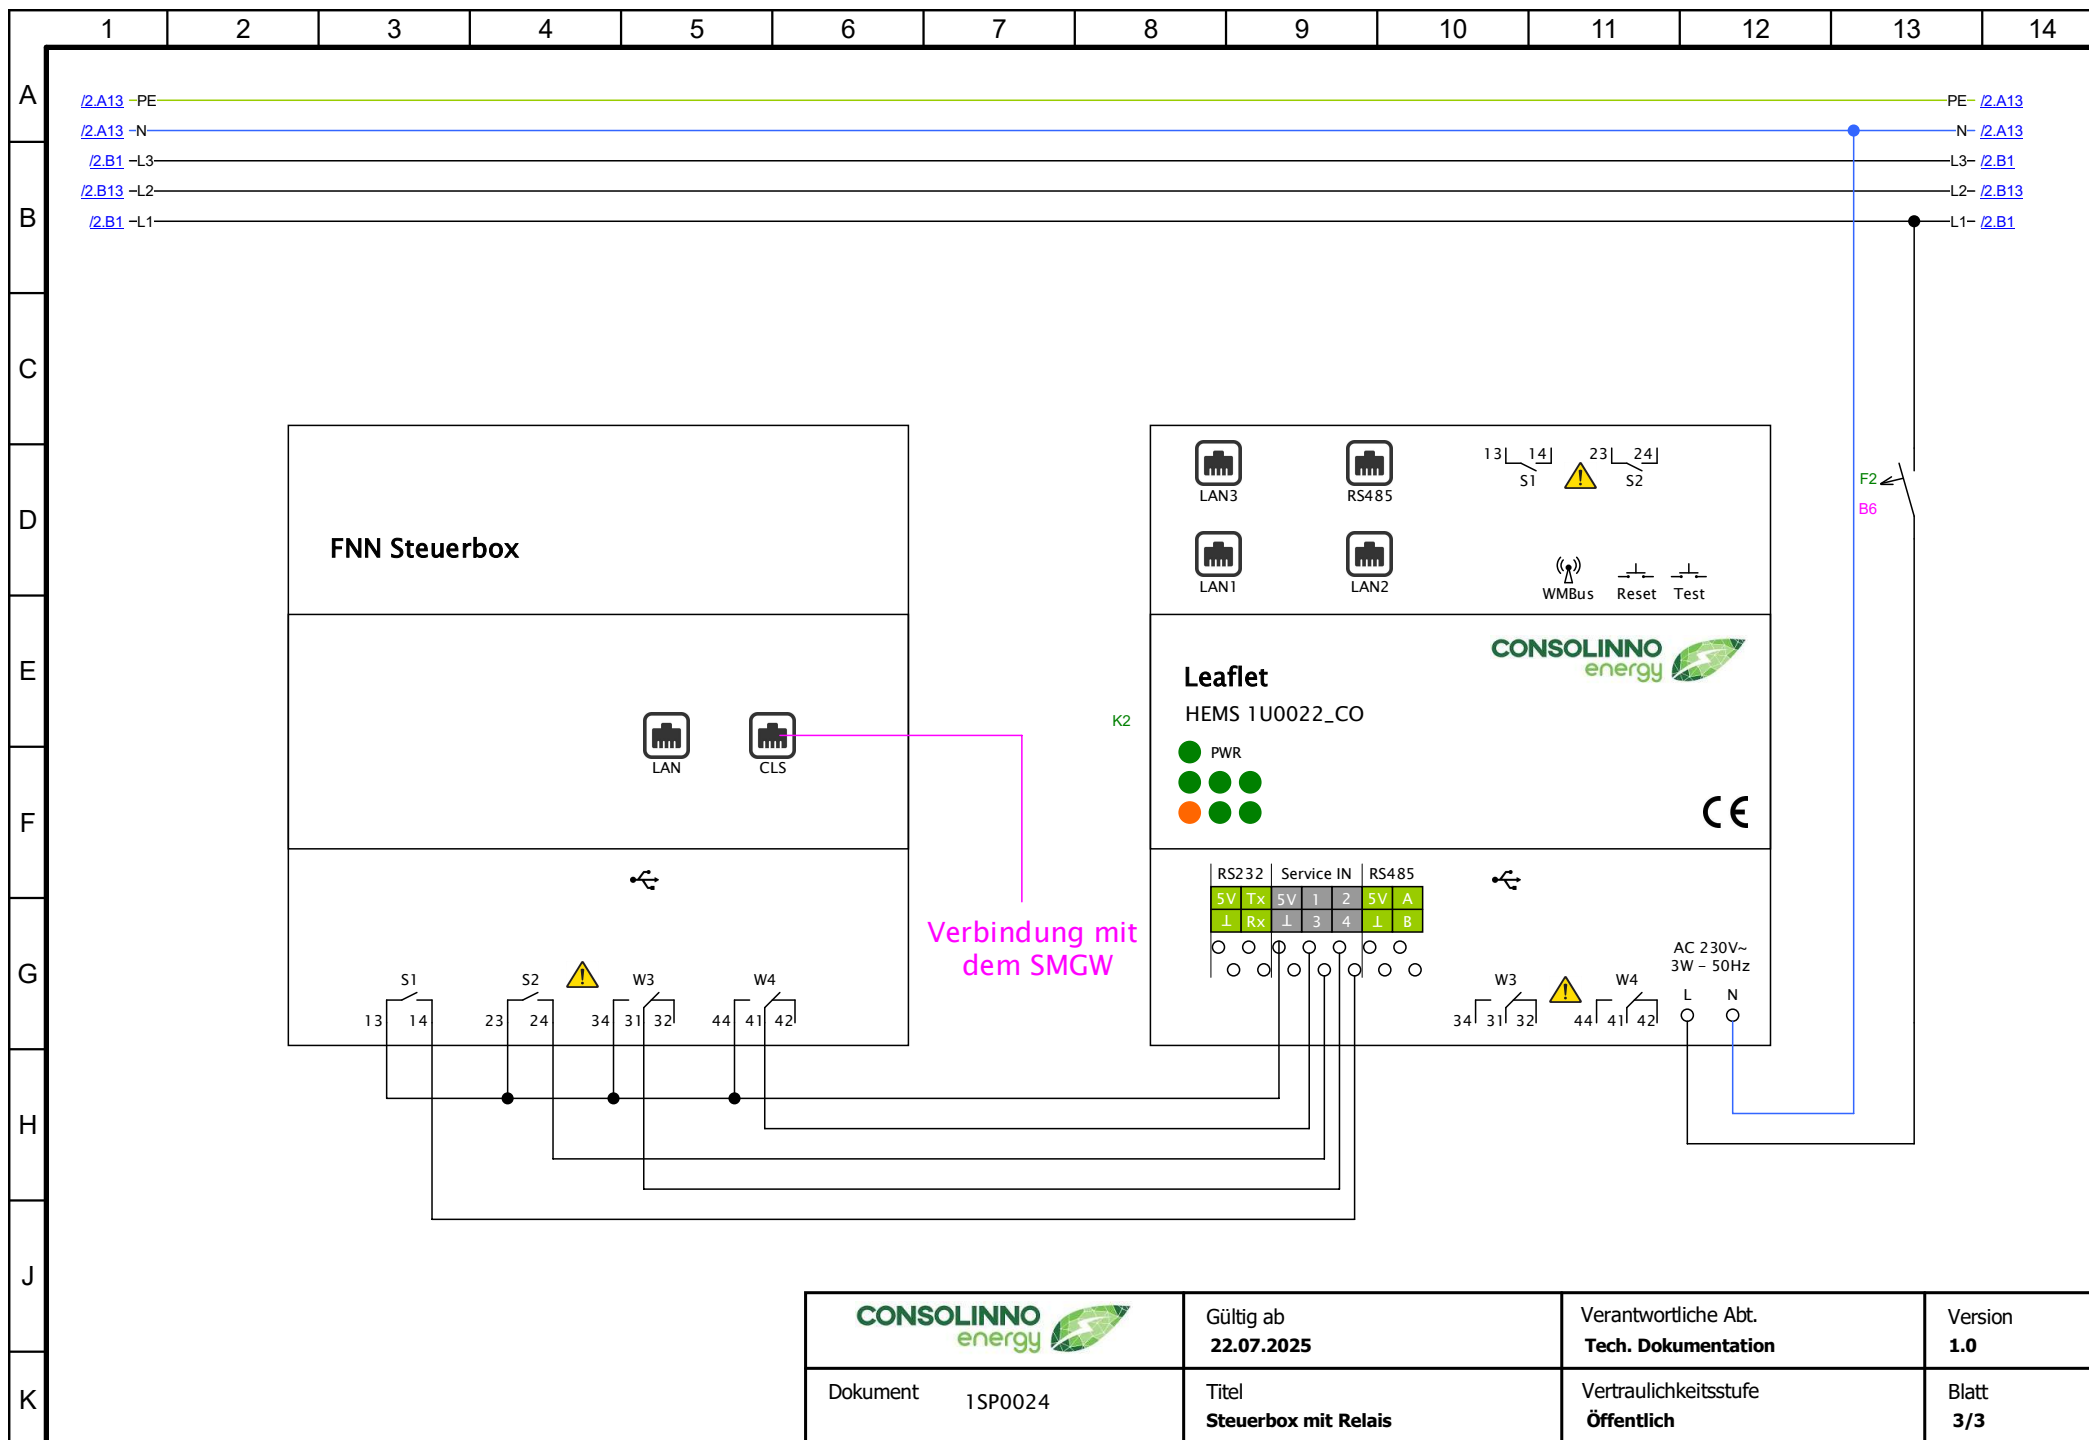

|          |         |                                      |                                                    |                       |
|----------|---------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|          |         | Gültig ab<br>22.07.2025              | Verantwortliche Abt.<br><b>Tech. Dokumentation</b> | Version<br><b>1.0</b> |
| Dokument | 1SP0024 | Titel<br><b>Steuerbox mit Relais</b> | Vertraulichkeitsstufe<br><b>Öffentlich</b>         | Blatt<br><b>3/3</b>   |